


## Schéma de câblage

### Schéma 2 Installation avec automatisme de portail ou gâche alimentée par une source extérieure.

- 1 Bouton poussoir de sortie.
- 2 Relais de découplage pour contacts secs.  
Réf: CT21/76  
Code : 005228

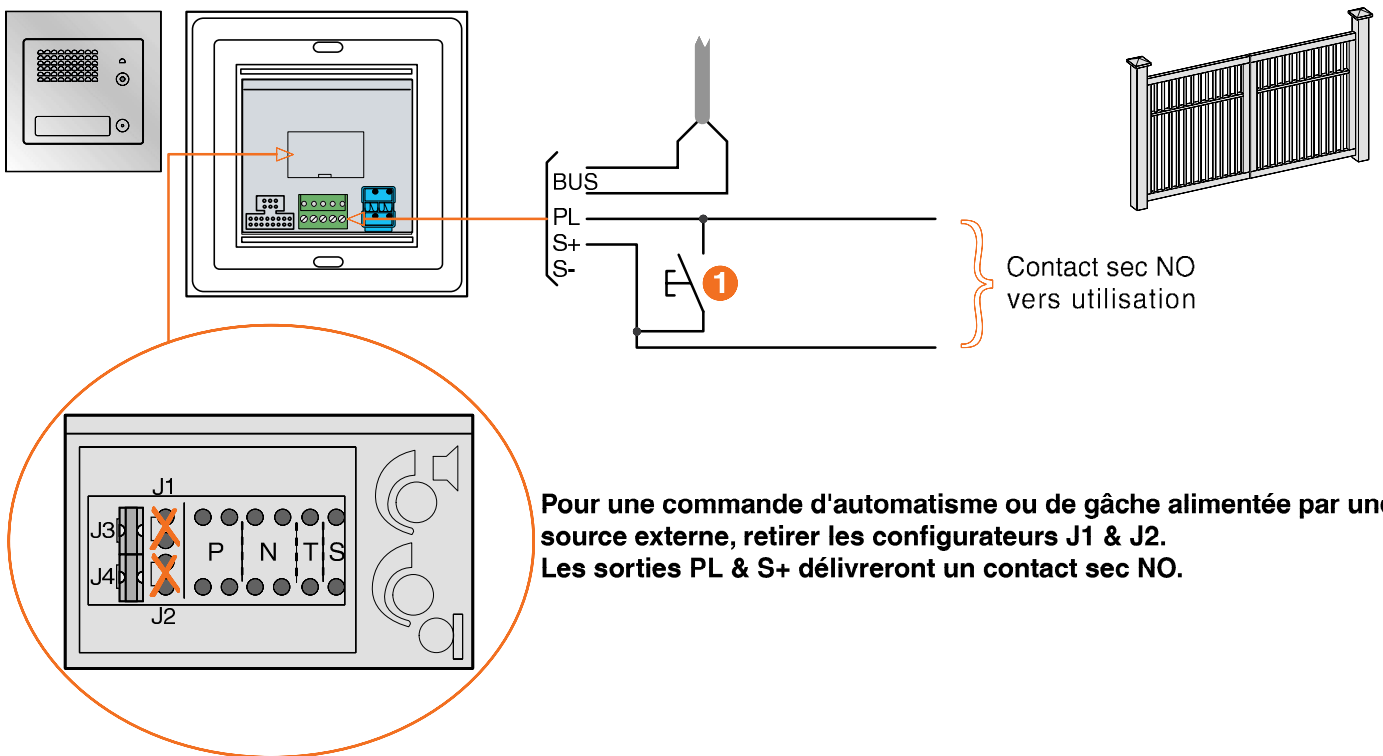

### Câblage avec relais de découplage pour commande de ventouse ou gâche électrique à forte consommation.

Pour une alimentation du relais par le Bus 2 fils, laisser les deux configurateurs J1 & J2.

**! Attention:** La liaison BUS doit être tirée dans un câble seul.

